


Reinigung der Wärmepumpe mittels Kreislaufspülung über Bypass

Bedarfmengende WESSOCLEAN® Aqua Typ 1: 3 Beutel á 400 g

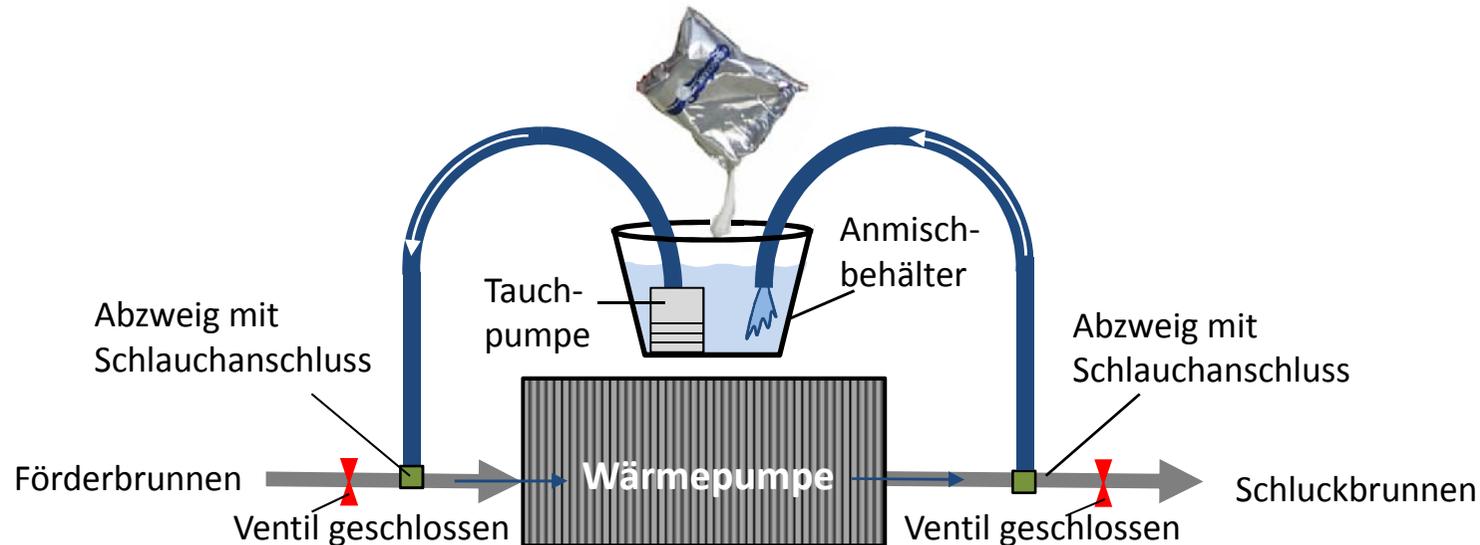

In einem Anmischbehälter mit 15-20 Liter Wasser wird das Reinigungsmittel (3 Beutel á 400 g) unter Rühren langsam aufgelöst.

Der Reinigungsprozess mittels Kreislaufspülung erfolgt über eine Tauch- oder Kreiselpumpe für die Dauer von 3-6 Stunden.

Nach Beendigung der Reinigungsmaßnahme wird das Regenerat abgepumpt und mit frischem Wasser klargestpült.

Das Abpumpwasser (Regenerat) kann über die Kanalisation entsorgt werden.